


Prüfzertifikat Test Certificate



Zertifikatnr. / Certificate no.: 0010760
Ausstellungsdatum / Date of issue: 2020-05-28

Dokumentnr. / Document no.: 10038387_000_00
Ersteller / Creator: SEGE4858

Produkt / Product: Kreuzstück
Cross Unit
Typ / Type: KS FL40 STTZN
Artikel-Nr. / Part No.: 320 044
Mat.-Nr. / Mat.-No.: 10760
Material: St/tZn

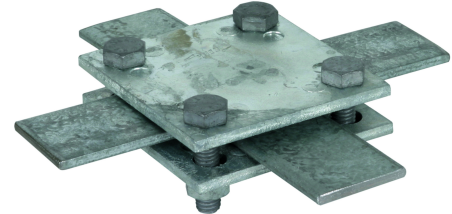

Unverbindliche Darstellung
Non-binding figure

Prüfstandard Test standard

IEC 62561-1 (2017)

DIN EN 62561-1 (2017)

Für statisch mechanische Last (900 N)

Withstand static mechanical load:



Ja / Yes



Nein / No

Anwendung: oberirdisch / application: aboveground

Anord- nung <i>Arrange- ment</i>	Leiter 1 <i>Conductor 1 in mm</i>	Leiter 2 <i>Conductor 2 in mm</i>	Anzugsdrehmoment <i>Tightening torque in Nm</i>	Blitzstromklasse <i>Lightning current Class</i>
Kreuz / Cross	Fl, 30x3, St/tZn	Fl, 30x3, St/tZn	M8, 15	H (100 kA)
Kreuz / Cross	Fl, 30x2, Al	Fl, 30x2, Al	M8, 15	H (100 kA)
Kreuz / Cross	Fl, 30x3, NIRO	Fl, 30x3, NIRO	M8, 15	H (100 kA)

Das Produkt hat die Prüfung(en) in der (den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden und kann für das Blitzschutzsystem nach IEC / EN 62305 eingesetzt werden.

The product passed the test(s) with the corresponding arrangement(s) and can be used for lightning protection systems according to IEC / EN 62305.

Alle unsere Komponenten werden in unserem Umwelt- und Qualitätsmanagement untersucht und geprüft, welches nach DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist.

All of our components are examined and tested in accordance with our environmental management system and quality management system which is certified based on DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 9001.

Prüfzertifikat Test Certificate




Zertifikatnr. / Certificate no.: 0010760
Ausstellungsdatum / Date of issue: 2020-05-28

Dokumentnr. / Document no.: 10038387_000_00
Ersteller / Creator: SEGE4858

Bemerkung / remark:

Das Anzugsdrehmoment der verwendeten Schrauben kann voneinander abweichen.
The tightening torque of the used screws can be different.

DEHN SE + Co KG


Complied by Siegfried Seger

Approved by Dr.-Ing. Ralph Brocke
Director R&D

Legende / Key:

Rd	Rundleiter / Round conductor
Arm. / Rein.	Armierung / Reinforcement
Inst.	Metallische Installation / Metal installation
St	Stahl / Steel
St/tZn	Stahl, verzinkt / Steel, hot dip galvanized
Cu	Kupfer / Copper

FL	Flachleiter / Flat conductor
Gew. / Thread	Gewindestange / Threaded rod
U-Prof.	U-Profil / U profile
Al	Aluminium
NIRO / StSt	Edelstahl / Stainless Steel